


- LEGENDA:**
- BACIA 1 (1ª ETAPA)
Q=3,11L/S
 - BACIA 2 (2ª ETAPA)
Q=3,11L/S
 - BACIA 3
Q=1,4L/S
 - ÁREA DE EXPANSÃO
 - TL. COMUNITÁRIA (TC), NA REDE SECUNDÁRIA
 - POÇO DE VISITA (PV)
 - ELEMENTO DE INSPEÇÃO COM TUBO DE VISITA
 - REDE PROJETADA, 2ª ETAPA
EXT.: 15,750,13M
 - LINHA DE RECALQUE: 1. PVC ESGOTO, DN150, L=1953,40m, LANÇA NA ETE (2ª ETAPA)
 - INTERCEPTOR: 1. PVC ESGOTO, DN200, L=109m, LANÇA NA EET (2ª ETAPA)
 - LIMITE DA SUB-BACIA
 - INDICAÇÃO DE BACIA

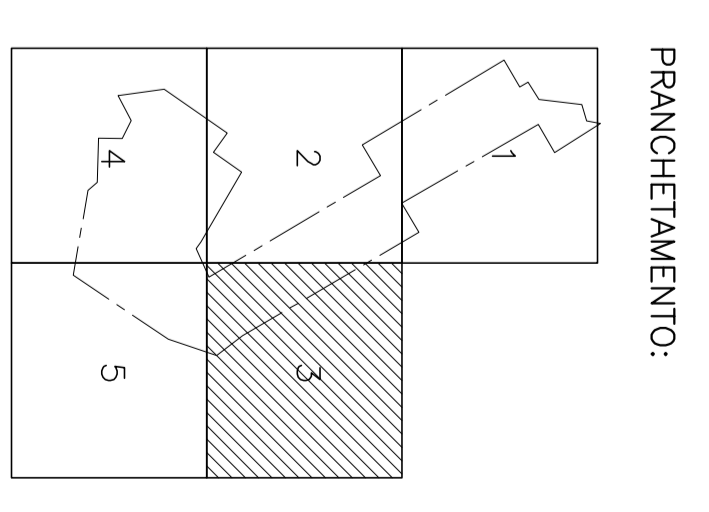

DESENHOS DE REFERÊNCIA:
- DE-2014.007-GO-SES-AMHO-HID-ESQ1.000=2

NOTAS:
1- DIMENSÕES E ELEVACIONES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	ELABORADO	REVISADO	DATA	EXEC.	APROV.
2	REVISÃO COMPROVA CADASTRO DO SISTEMA EXISTENTE	OTIZONI	THAS	2014.02.02	SEB	AMOV.
1	REVISÃO	OTIZONI	MAYANA			
0	EMISSÃO	OTIZONI	MAYANA			

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINÓPOLIS

CONTRATADA: FOX Engenharia e Construção

TÍTULO:	PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
DATA:	19/09/2014
ANO/NO:	DE-2014.007-GO-SES-AMHO-HID-RC1.005=2
PRIMEIRA:	05/53