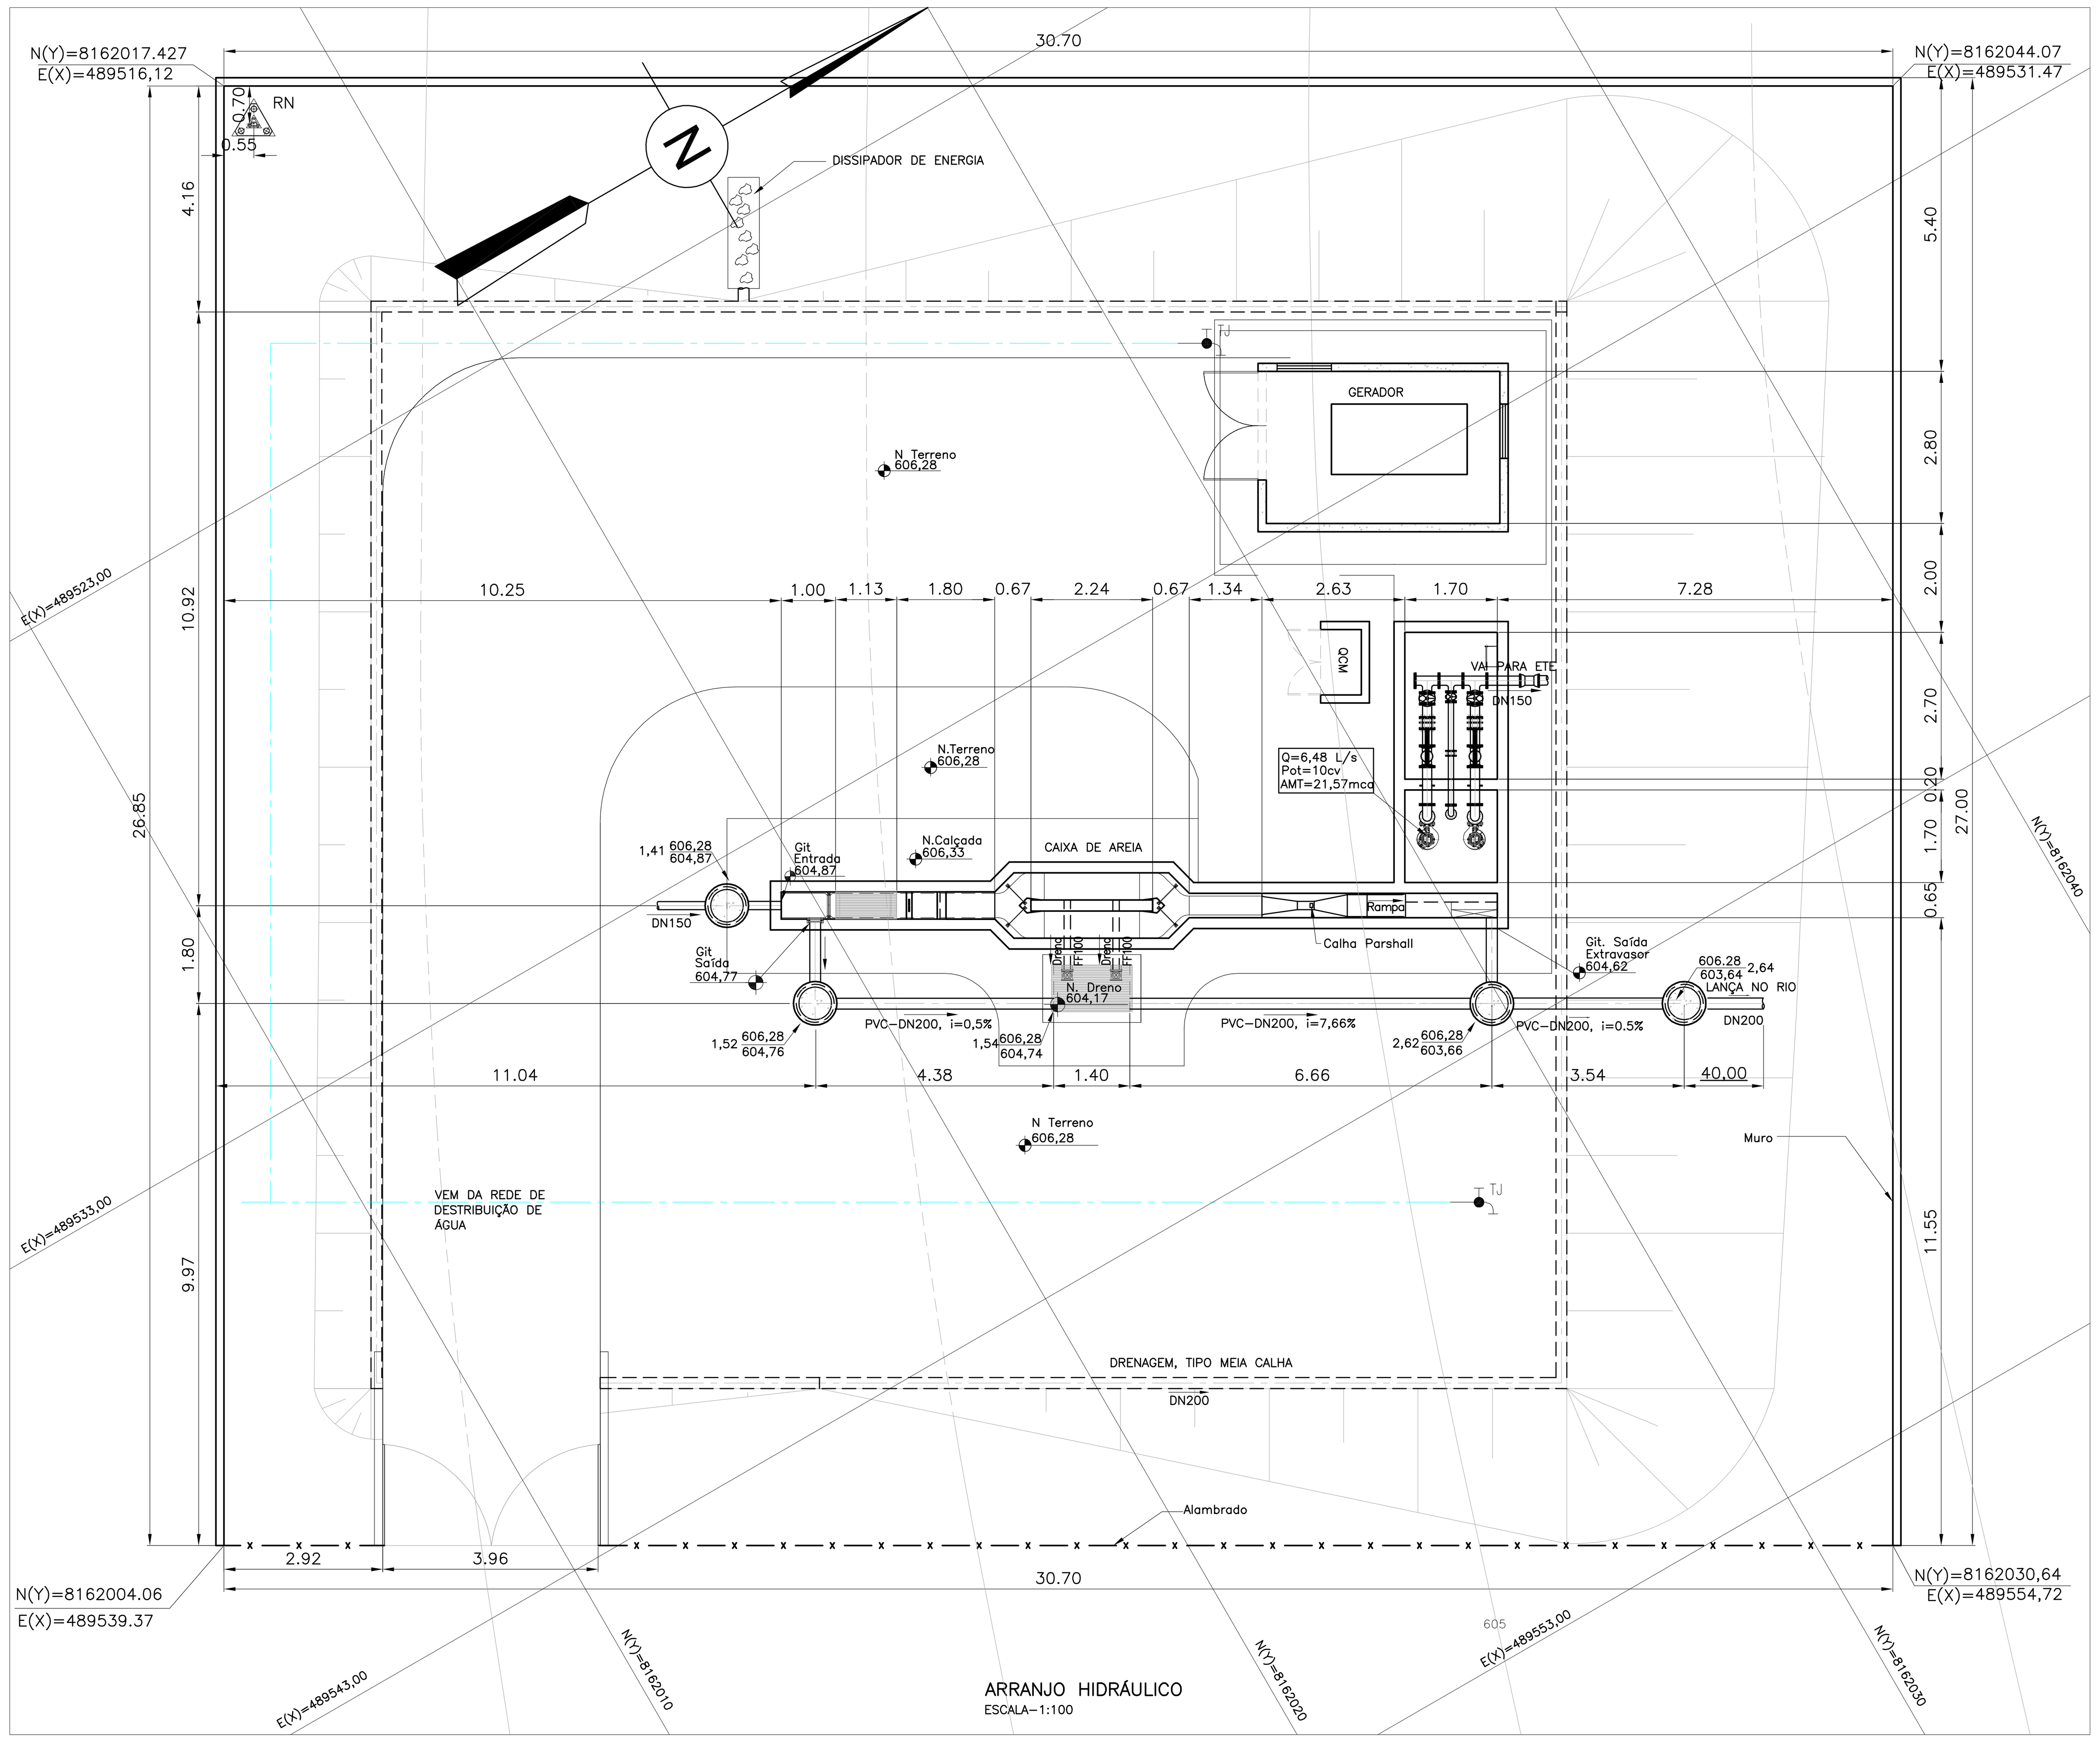

ARRANJO HIDRÁULICO
ESCALA–1:100

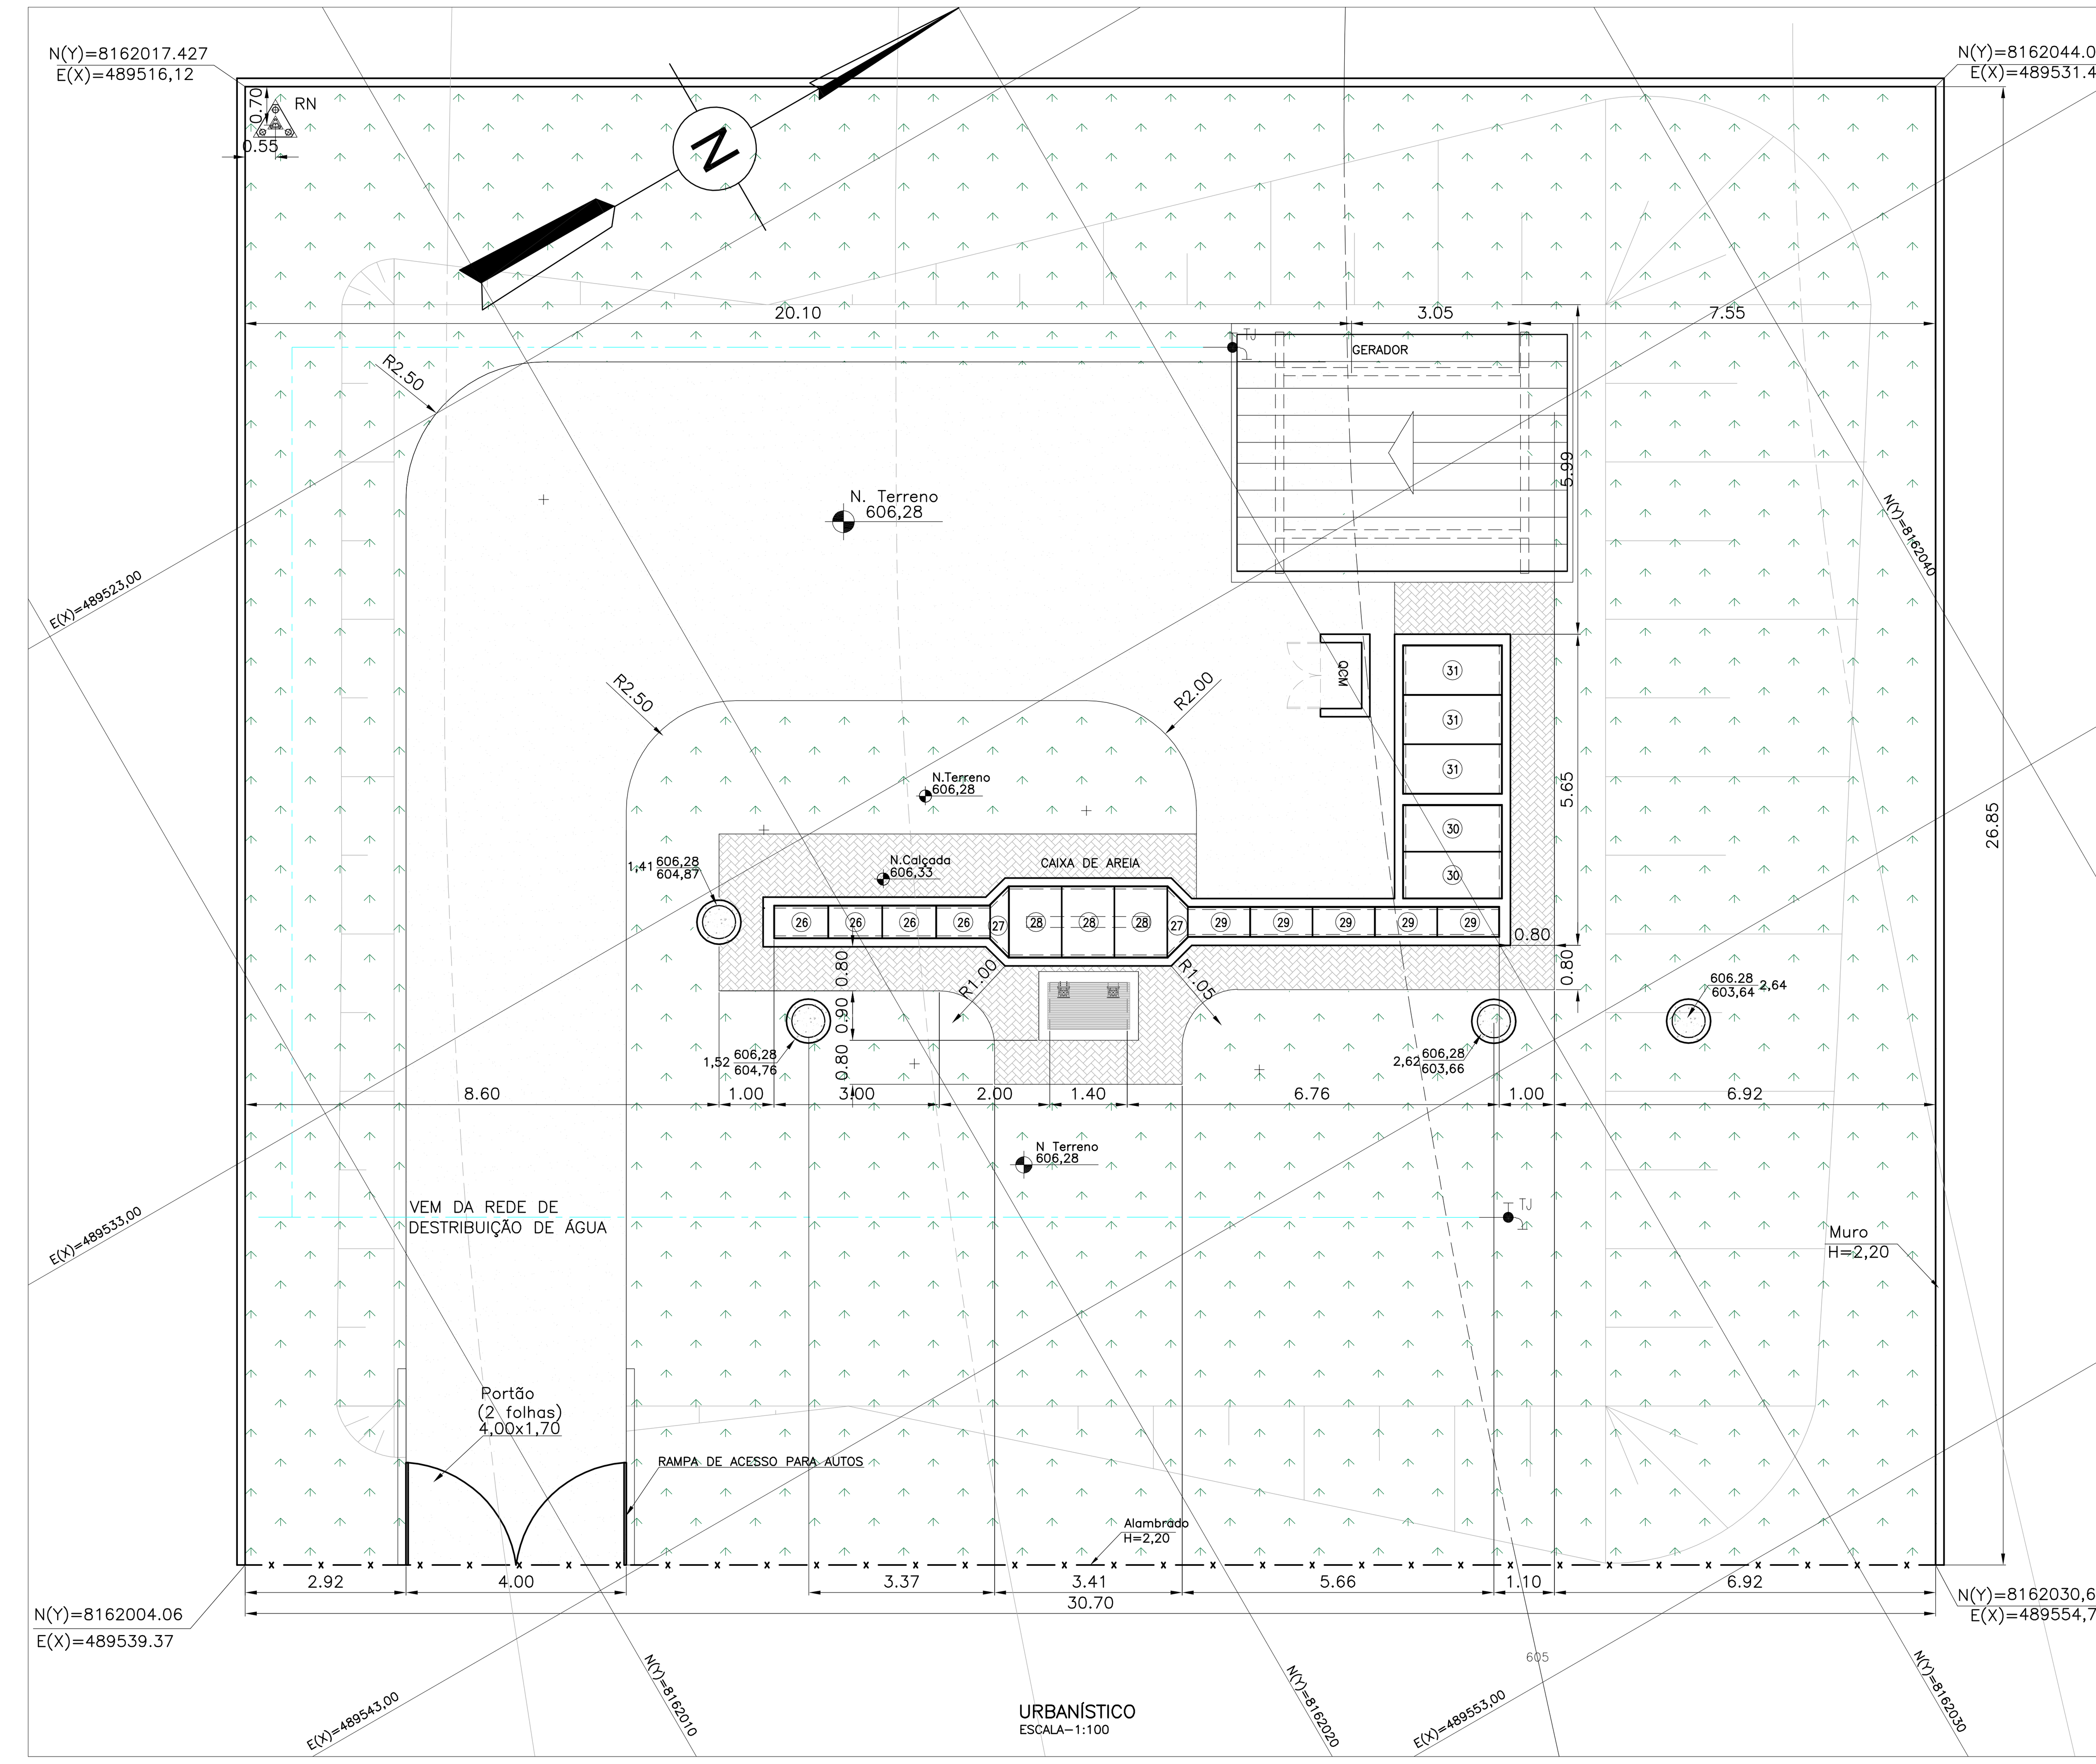

URBANÍSTICO
ESCALA–1:100

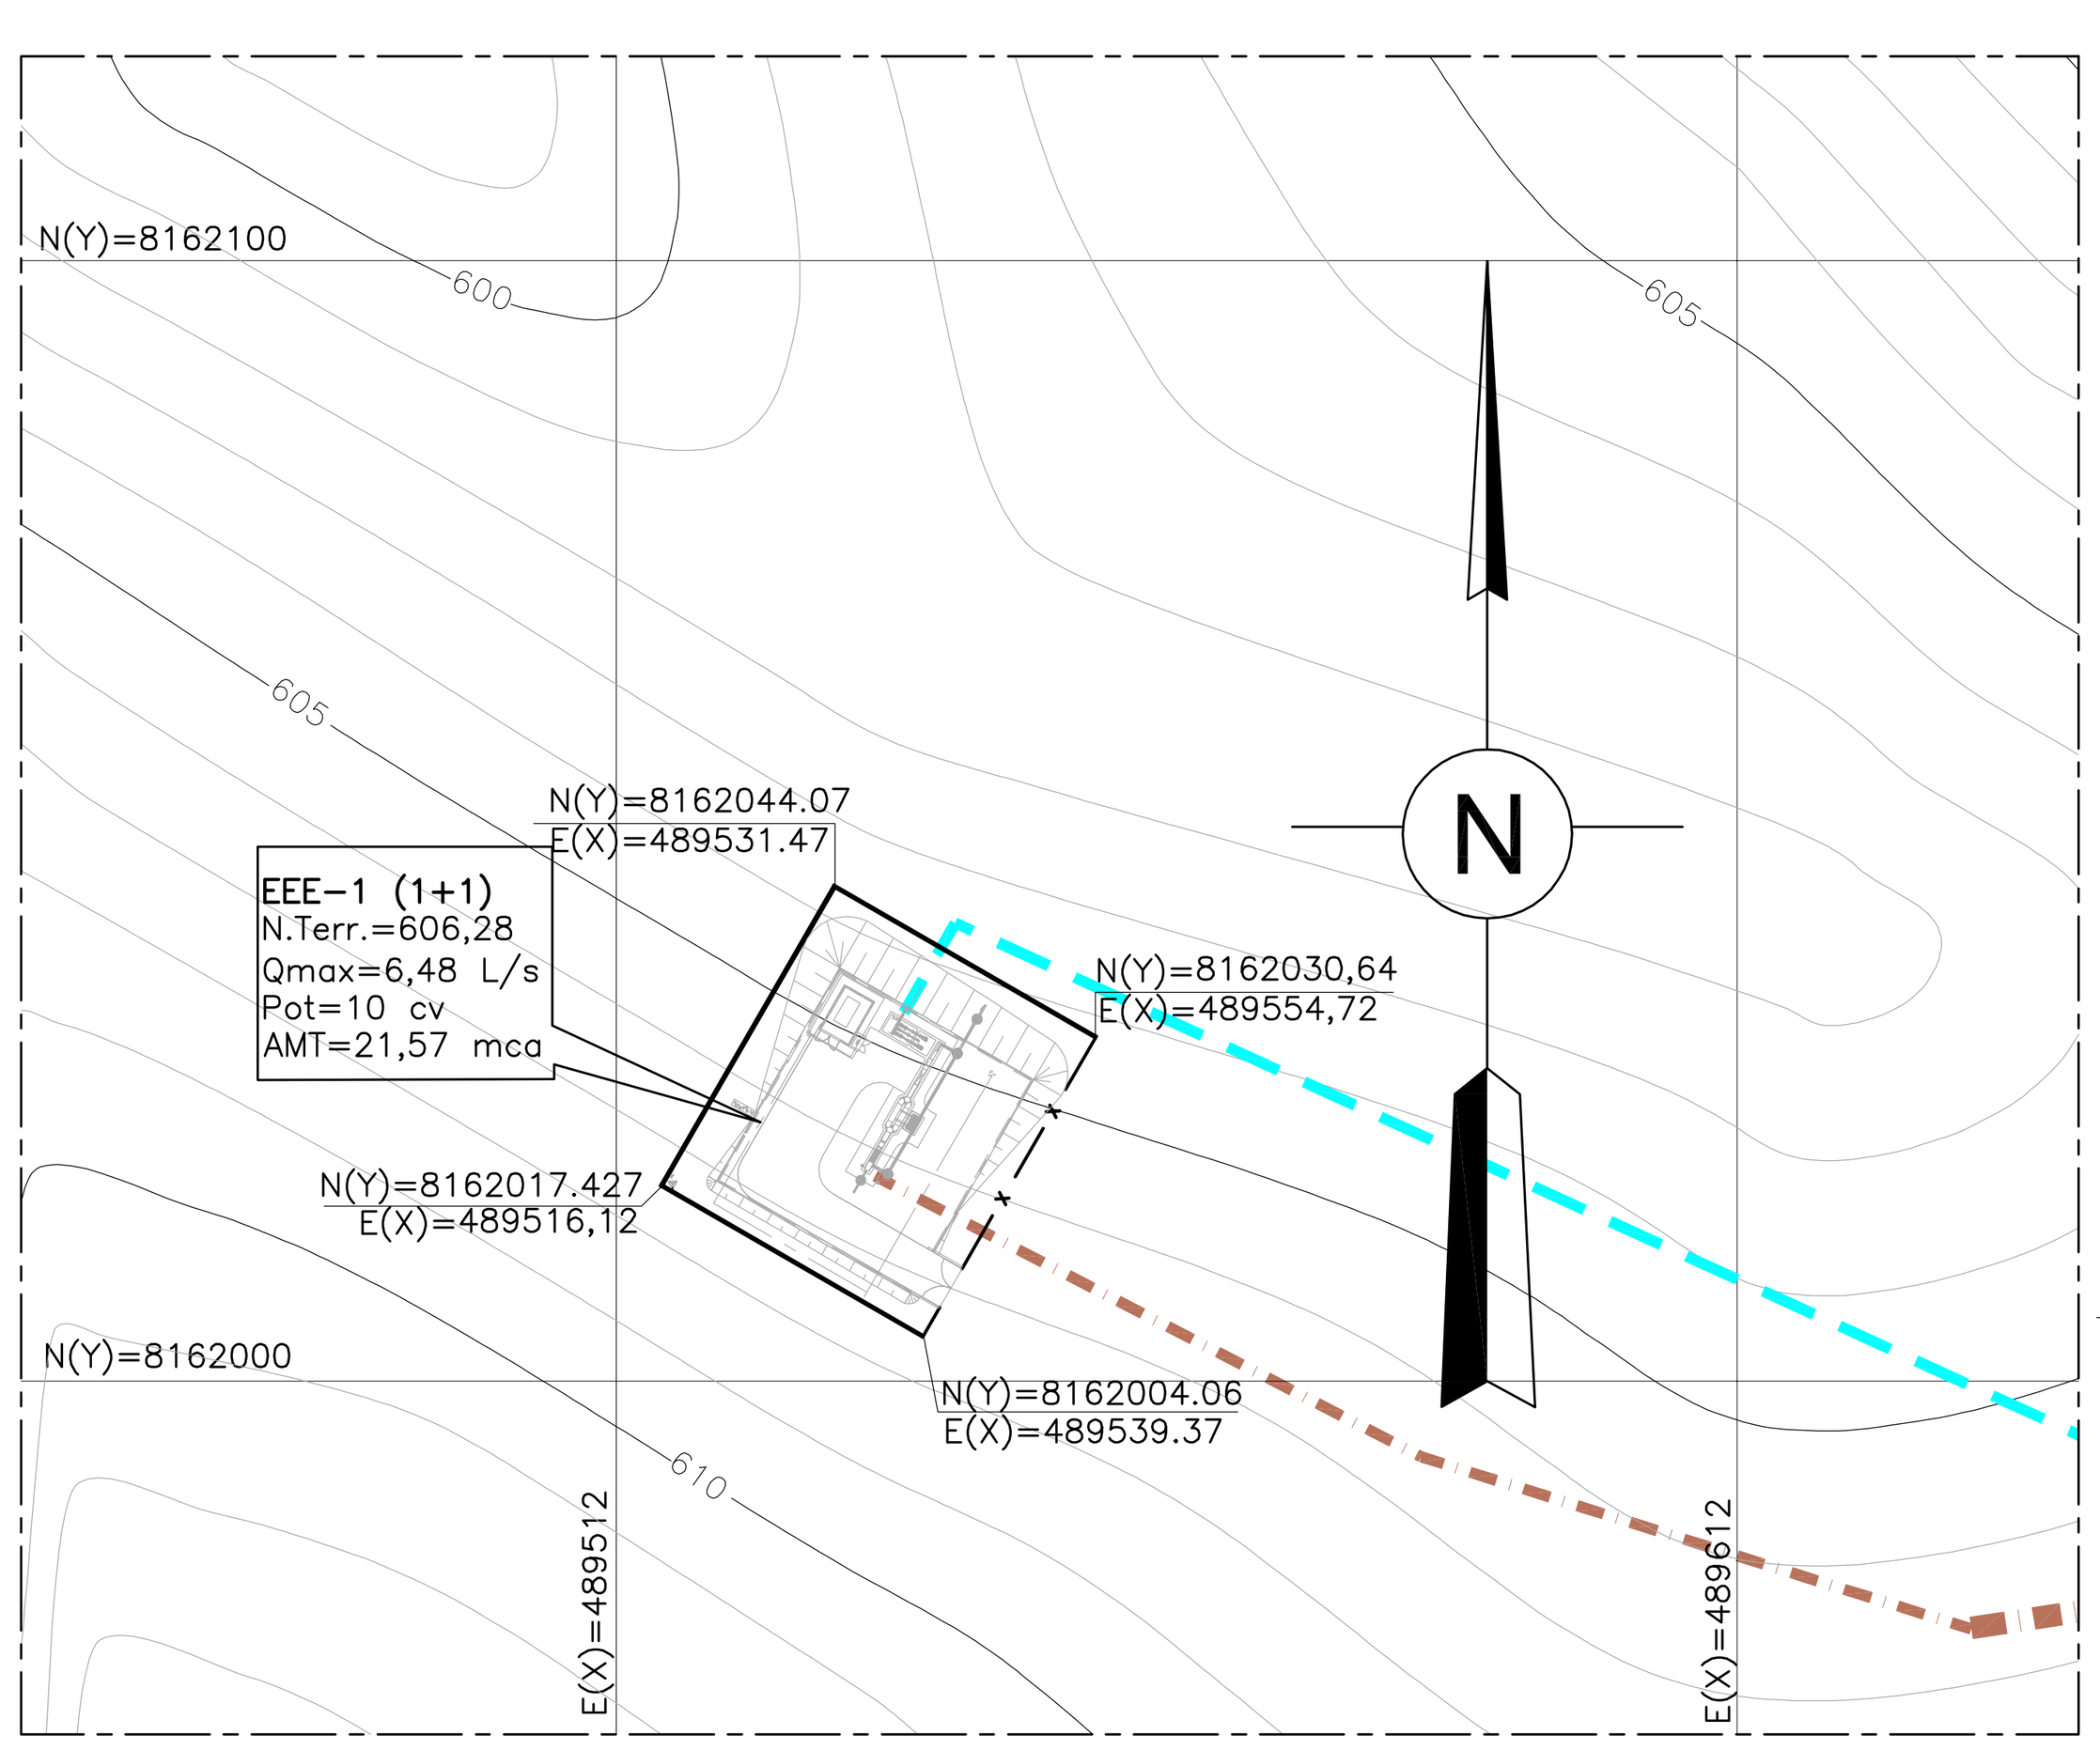

PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA–1:1000

LEGENDA

- GRAMA BATATAIS ÁREA: 577,19m²
- PAVIMENTAÇÃO ÁREA: 176,10m²
- CALÇADA ÁREA: 33,00m²
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PVC50 – 33m
- TORNEIRA DE JARDIM
- LINHA DE RECALQUE 1, PVC ESGOTO, DN150, L=1953,40m, LANÇA NA ETE
- INTERCEPTOR 1, PVC ESGOTO, DN200, L=106m, LANÇA NA EEE1

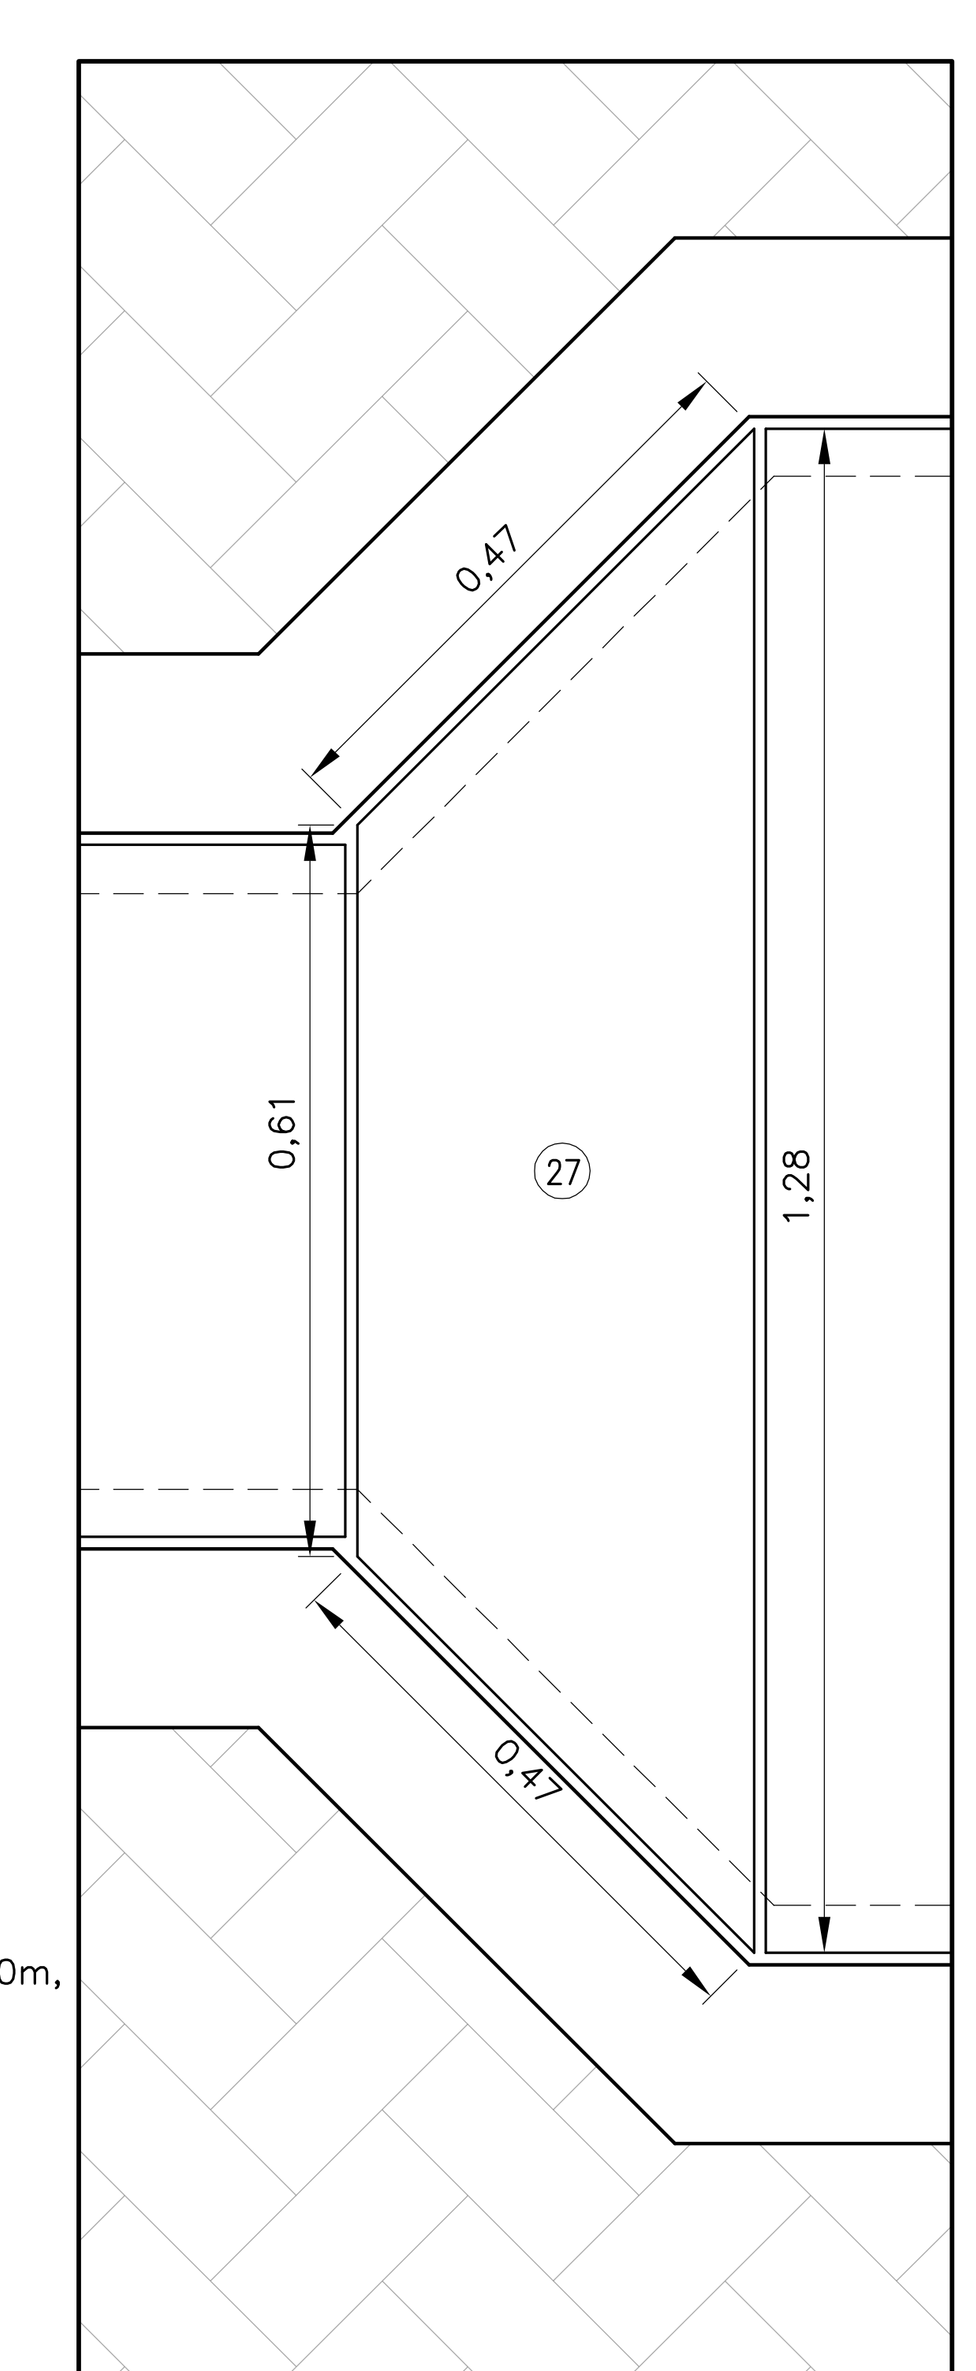

DETALHE TAMPA 27
ESCALA–1:10

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MATERIAL	UNID	QTD.	OBSERVAÇÃO
*	PARAFUSOS PARA FLANGES, PN–10, DN150, (20X90)	AÇO	M	160	CONFORME NBR7560
*	ARRUELAS PARA FLANGES, PN–10, DN150	BORRACHA	PÇ	20	–
*	PARAFUSOS PARA FLANGES, PN–10, DN80 (16X80)	AÇO	PÇ	24	CONFORME NBR7560
*	ARRUELAS PARA FLANGES, PN–10, DN80	BORRACHA	PÇ	03	–

ACESSÓRIOS PARA FLANGES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MATERIAL	UNID	QTD.	OBSERVAÇÃO
B35	TUBO PONTA E BOLSA PVC, DN100	PVC	M	2,20	CONFORME NBR7362
B34	TUBO PONTA E BOLSA PVC, DN200	PVC	M	40,00	CONFORME NBR7362
B33	ESCADA METÁLICA INTERNA, 6 DEGRAUS 1 À CADA 0,30M	METÁLICA	PÇ	01	–
B32	TAMPA 0,89X1,78M	CONCRETO	PÇ	03	–
B31	TAMPA 0,84X1,78M	CONCRETO	PÇ	02	–
B30	TAMPA 0,53X1,12M	CONCRETO	PÇ	05	–
B29	TAMPA 0,95X1,28M	CONCRETO	PÇ	03	–
B28	TAMPA VER DIMENSÕES NO DETALHE	CONCRETO	PÇ	02	–
B27	TAMPA 0,97X0,58M	CONCRETO	PÇ	04	–
B26	GRADE EM BARRAS A CADA 20MM, 0,50X1,50M	AÇO	PÇ	01	–
B25	GRADE EM BARRAS A CADA 20MM, 0,27X1,42M	AÇO	PÇ	01	–
B24	LUVA COM BOLSAS, JGS, DN150	F°DÚCTIL	PÇ	01	CONFORME NBR7675 E NBR7674
B23	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, COM ABAS DE VEDAÇÃO, PN–10, DN150, L=0,70 M	F°DÚCTIL	PÇ	01	CONFORME NBR7675
B22	CURVA DE 90° COM FLANGES, PN–10, DN80	F°DÚCTIL	PÇ	01	CONFORME NBR7675
B21	TUBO COM FLANGES, PN–10, DN80, L=0,85 M	F°DÚCTIL	PÇ	02	CONFORME NBR7560
B20	JUNTA JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE COM TIRANTES, PN–10, DN80	F°DÚCTIL	PÇ	01	CONFORME NBR7675
B19	REGISTRO COM FLANGES, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, TIPO EURO 23, PN–10, DN80	F°DÚCTIL	PÇ	01	CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
B18	TÊ COM FLANGES, PN–10 DN150X80	F°DÚCTIL	PÇ	01	CONFORME NBR7675
B17	FLANGE CEGO PN–10, DN150	F°DÚCTIL	PÇ	01	CONFORME NBR7675
B16	TÊ COM FLANGES, PN–10 DN150	F°DÚCTIL	PÇ	02	CONFORME NBR7675
B15	REGISTRO COM FLANGES, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, TIPO EURO 23, PN–10, DN150	F°DÚCTIL	PÇ	01	CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
B14	TOCO COM FLANGES, PN–10, DN150, L=0,25 M	F°DÚCTIL	PÇ	02	CONFORME NBR7675
B13	JUNTA DE DESMONTAGEM, TRAVADA AXIALMENTE COM TIRANTES, PN–10, DN150	F°DÚCTIL	PÇ	02	CONFORME NBR7675
B12	TUBO COM FLANGES, PN–10, DN150, L=0,32 M	F°DÚCTIL	PÇ	02	CONFORME NBR7560
B11	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA ESGOTO, PN–10, DN150	F°DÚCTIL	PÇ	02	CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
B10	TOCO COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO, PN–10, DN150, L=0,70M	F°DÚCTIL	PÇ	02	CONFORME NBR7675
B09	CURVA DE 90° COM FLANGES, PN–10, DN150	F°DÚCTIL	PÇ	02	CONFORME NBR7560
B08	TUBO COM FLANGES, PN–10, DN150, L=0,30M	F°DÚCTIL	PÇ	02	CONFORME NBR7675
B07	REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES, PN–10, DN150XDN50	F°DÚCTIL	PÇ	02	CONFORME NBR7675
B06	BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA Q:6,48 L/S POT:10 CV AMT:25 MCA	–	PÇ	02	CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
B05	CALHA PARSHALL, 6"	FIBRA DE VIDRO	PÇ	01	–
B04	COMPORTA DE PAREDE PARA CANAL, MANUAL, 0,35X1,00M	FIBRA DE VIDRO	PÇ	04	–
B03	COMPORTA DE PAREDE PARA CANAL, MANUAL, 0,30X1,00M	FIBRA DE VIDRO	PÇ	01	–
B02	COMPORTA DE PAREDE PARA CANAL, MANUAL, 0,50X1,00M	FIBRA DE VIDRO	PÇ	01	–
B01	TUBO COM PONTA E BOLSA, DN150, L=0,70M	PVC ESGOTO	PÇ	01	CONFORME NBR7362

LISTA DE MATERIAIS / EEE–1 (2°ETAPA)

DESENHOS DE REFERÊNCIA:
- DE-2014.007-GO.SES-AMO.HID-GER.001=2

NOTAS:
1- DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

REV	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
2	REVISÃO CONFORME CADASTRO DO SISTEMA EXISTENTE	01/12/2018	THAÍS	IURY	DIEGO
1	REVISÃO	03/07/2015	MAYARA	IURY	DIEGO
0	EMISSÃO	19/09/2014	RODRIGO	IURY	DIEGO

APROVAÇÃO:
CONTRATO Nº: 2014.02.02 - SES
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG° DIEGO G. NOBRE DIAS | ENG° FÁBIO DE S. SALES
REGISTRO CREA: CREA Nº 1014639409/D-GO | CREA Nº 1014168309/D-GO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal Amorinópolis
CONTRATADA: FOX Engenharia

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINÓPOLIS/GO
PROGRAMA: PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC
MUNICÍPIO/ÁREA: SEDE MUNICIPAL DE AMORINÓPOLIS
TÍTULO: PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 1 - ARRANJO HIDRÁULICO E URBANÍSTICO (2ª ETAPA)
DATA: 19/09/2014 ESCALA: INDICADA PRANCHA: 09/53
ARQUIVO: DE-2014.007-GO.SES-AMO.HID-EE1.009=2